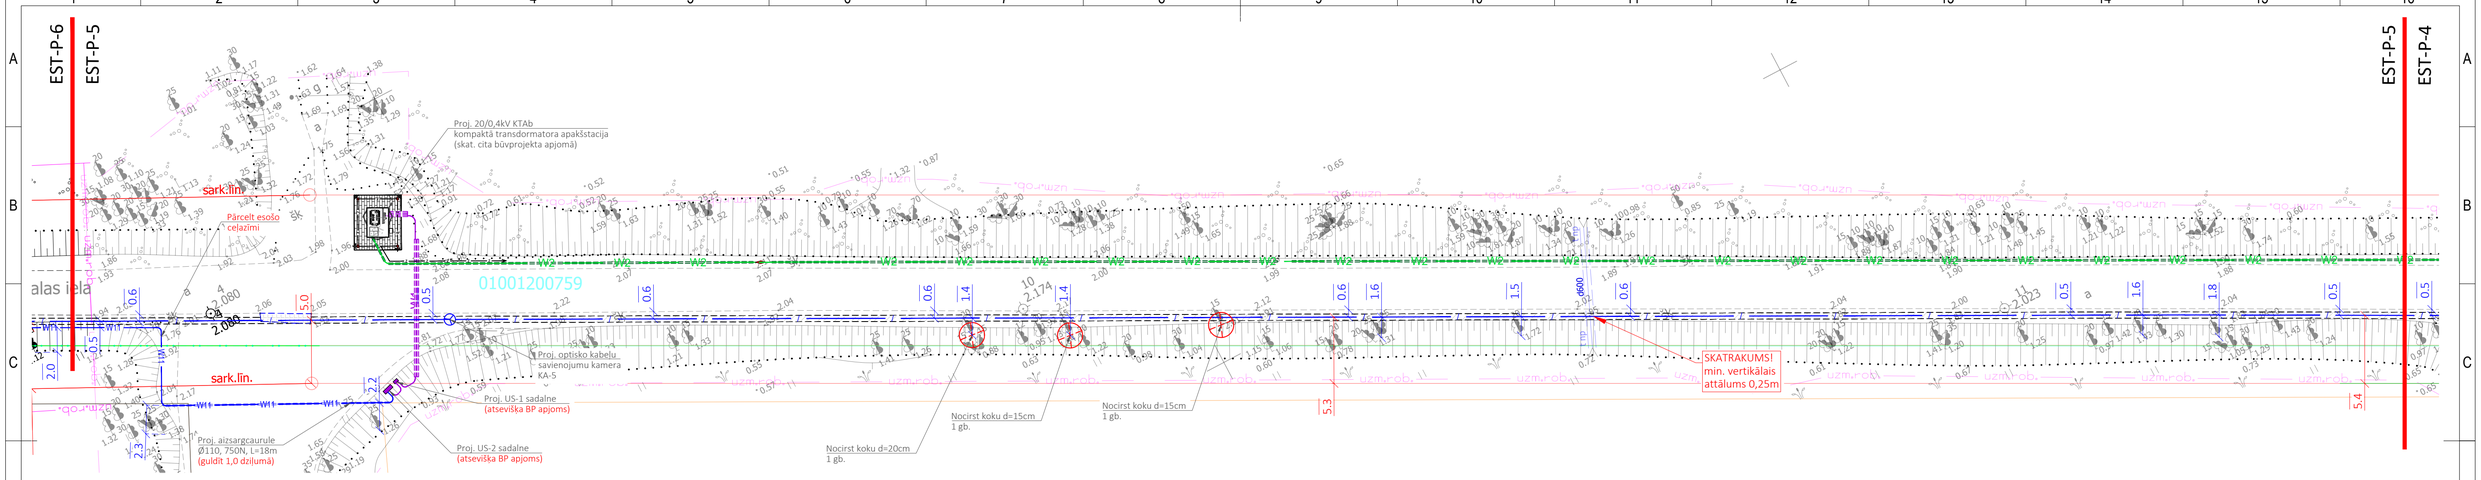

Atjaunojamo virsmu pieņēmtie apzīmējumi:

- Teritorijas labiekārtošana. Zālāja atjaunošana
- Asfalta segums (Seguma pilnu konstrukciju atjauno tranšejas platumā)
- Asfalta segums (Seguma dilumkārtas atjaunošana papildus tranšejas platumam)
- Betona segums (atjaunošana tranšejas platumā)
- Betona bruģa segums (atjaunošana tranšejas platumā)
- Grants segums (atjaunošana tranšejas platumā)
- Dolomita šķembu segums (atjaunošana tranšejas platumā)

Segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.106

Koku vainagu zonā darbus veikt tikai ar rokām, nebojājot koku saknes - bez mehānismu izmantošanas. Elektroapgādes kabeļus aizsargāt ar PVC caurulēm. Atrakt ar lapstām tranšeju pie kokiem. Ielikt tranšejā (starp saknēm) PVC caurules un aizbert tranšeju ar lapstām. Pēc izberšanas veikt kabeļu ieguldīšanu.

Piezīmes:

1. Inženierbūves galvenais lietošanas veids (CC klasifikācijas Nr.): 2224
2. Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļas "Skaidrojošā apraksta" lapās.
3. Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

Būvprojekta EST sadaļas risinājumi izstrādāti saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes Tehniskās specifikācijas "Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas iela 40, Rīgā - transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana" prasībām .

Vispārīgie norādījumi:

1.1. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības;
1.2. Obligāti jāievēro īpašnieku vai to pārstāvju veiktās piezīmes skaņošanas protokolā;
1.3. Precizēt esošo komunikāciju novietojumu, veicot skatrakumu;
1.4. Būvprojektā norādītā kabeļu marka un kabeļa šķērsgriezums var tikt mainīts. Nepieciešamo izmaiņu veikšanu organizē atbildīgais būvniecības ierosinātāja inženieris un tās tiek parādītas precizētajā elektriskajā vienlīnijas shēmā;
1.5. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.

* AS "Sadales tīkls" elektroapādes tīkls tiek izstrādāts atsevišķa būvprojekta sastāvā. Būvniecības ierosinātājs Rīgas brīvostas pārvalde, projektētājs SIA RECK

Pieņemtie apzīmējumi

W2 *	Proj. 20kV kabelis - ST
*	Proj. caur. 20kV kabelim - ST
11.2	Proj. piesaiste
11.2	Proj. piesaiste no sark. līnijas
/	Proj. elekt. sakaru tīklu kan. - lietotāja
	Proj. elekt. sakaru tīklu aka/kamera
*	Proj. savienojuma uzmava
z *	Proj. zemējuma kontūrs
*	Proj. zemējuma kontūra elektrods
W11	Proj. 0.4kV kabelis - lietotāja
	Proj. caur. 0.4kV kabelim - lietotāja
W1 *	Proj. 0.4kV kabelis - ST
*	Proj. caur. 0.4kV kabelim - ST
*	Proj. el. sadalne - ST

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
Rīgas brīvostas pārvalde
reg. Nr. 90000512408, Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010, Latvija

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:
SIA"RECK", reg. Nr. 40003500721, Vestienas iela 6a, Rīga, LV-1035
tālr.: 67726154; www.reck.lv. Būvkomersanta reg. Nr. 0961-R

OBJEKTS:
Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā - tr-ra apakšstacijas jaunbūve un liet. 20kV līnijas atslēgšana

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Projektējamo tīklu plāns

		PARAKSTS	DATUMS
BŪVPROJ. DAL. VAD.	Aleksandrs Ivanovs		25.11.2021
IZSTRĀDĀJA	Aleksandrs Ivanovs		25.11.2021

PASŪTĪJUMA/ARHĪVA NR.:	MARKA	STADIJA	MĒROGS	RASĒJUMA NR.	LAPU SKAITS
P-71/21	EST	BP	1:250	EST-P-5	-
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA NR.: -					

A3xA1